

# COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568-PHONE N° (216-70 837 322)

**OBJET : CONSULTATION N° PP 24/272**

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour la fourniture et installation et mise en service d'une centrale de détection d'incendie selon cahier de charge.

Et ce conformément aux spécifications techniques ci jointes.

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

## **PROCEDURE DE SOUMISSION :**

### **1- Par plis fermés :**

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 –2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe doit :

\* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

\* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- La référence de la consultation (PP 24-272),
- La mention " NE PAS OUVRIR"

\* Contenir :

- Le texte de la consultation signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre technique
- L'offre financière détaillée.

### **2- Par e-mail :**

A l'adresse suivante : **closed.bids@ctf.com.tn**

Votre mail doit :

\* Porter :

La référence de la consultation (PP24-272)

\* Contenir :

- Le texte de la consultation, dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire
- L'offre technique
- L'offre financière détaillée.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le **22-07-2024 à 10h**. Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

**Méthodologie d'évaluation :**

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

**Conditions particulières :**

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
  
- Il est souhaitable que la livraison soit dans un délai d'une semaine à partir de la réception de notre bon de commande.
  
- Le mode de paiement est de 45 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

**SALUTATIONS**

**CTF**

**DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING**


## DESCRIPTIF TECHNIQUE :

### Fourniture et installation d'une centrale détection d'incendie

#### OBJECTIF :

Fourniture, installation et mise en service d'une centrale de détection d'incendie (fumée et flamme) au camp résidentiel rig 07 pour la mise en conformité, la sécurité des personnes et des biens.

#### Plan détection incendie camp résidentiel rig 07 :

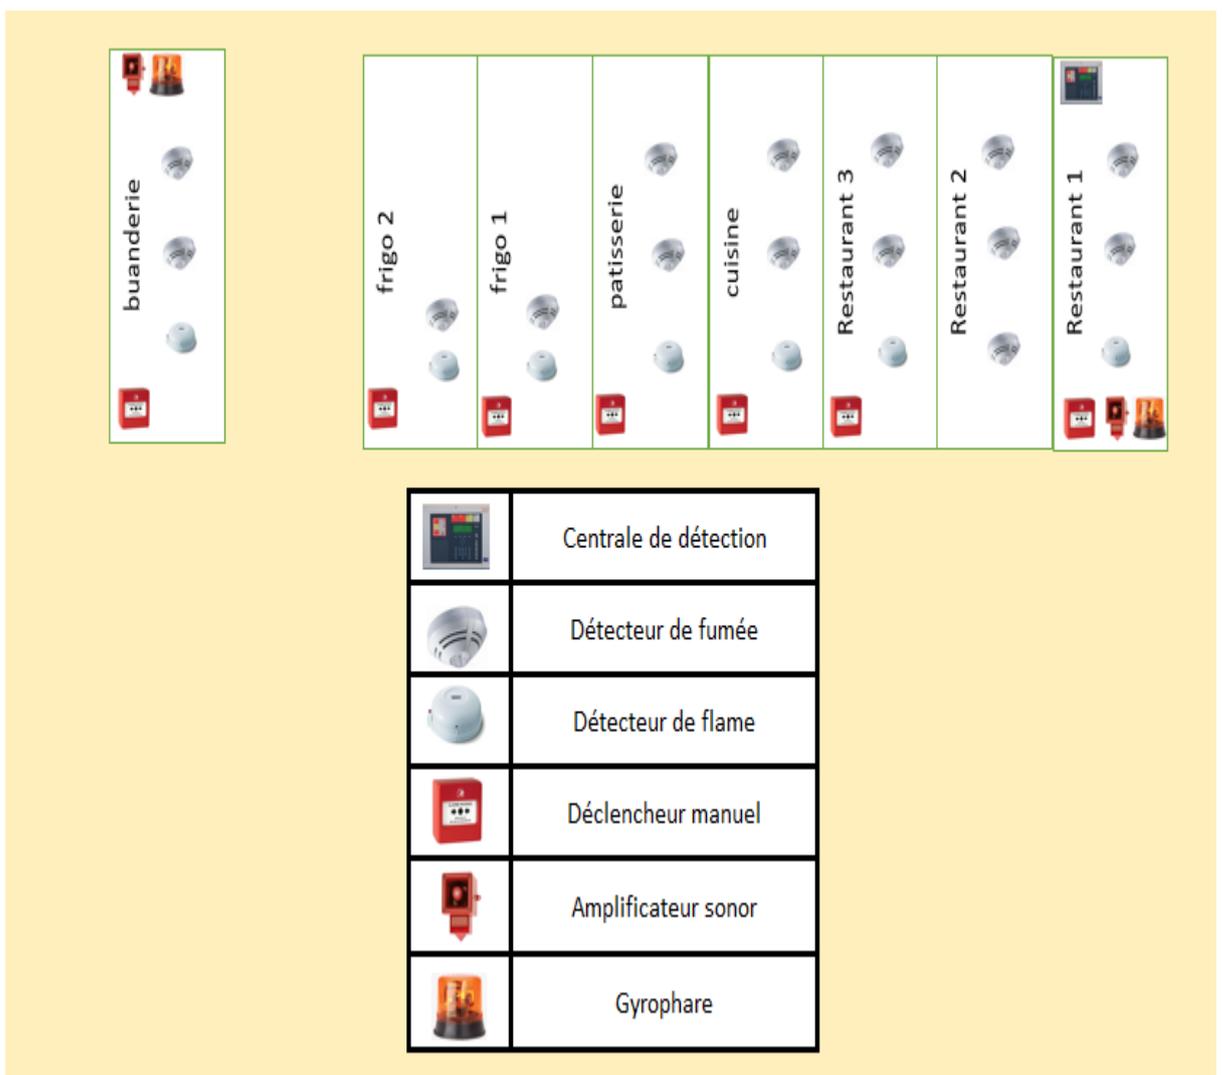

**Fourniture et spécification technique (caractéristique minimum):**

<b><u>Désignation</u></b>	<b><u>Caractéristique technique</u></b>	<b><u>Quantité</u></b>
<b>Centrale de détection d'incendie</b>	<p><b><u>Degré de protection :</u></b> minimum IP56.</p> <p><b><u>Afficheur contient :</u></b></p> <p>Ecran LCD.</p> <p>Personnalisable par l'utilisateur.</p> <p>Des Voyants pour chacune des lignes.</p> <p>1 voyant de mise sous tension de la centrale.</p> <p>1 voyant défaut général.</p> <p><b><u>Batterie de secours :</u></b> 12 V</p> <p><b><u>Alimentation :</u></b> 240 Vac 50Hz.</p> <p><b><u>Lignes de mesure :</u></b> au minimum 10 lignes.</p>	01
<b>Détecteur de fumée optique</b>	<b><u>Tension :</u></b> 24v Avec socle	15
<b>Détecteur de flamme UV</b>	<b><u>Tension :</u></b> 24v Avec socle	07
<b>Déclencheur manuel</b>	<b><u>Couleur :</u></b> rouge	07
<b>Amplificateur sonore</b>	<p><b><u>Puissance Sonore en dB :</u></b>105 dB</p> <p><b><u>Tension :</u></b> 220v ou 24V</p> <p>En métal</p>	02
<b>Gyrophare</b>	<p><b><u>Tension :</u></b> 220v ou 24V</p> <p><b><u>Couleur :</u></b> orangé</p>	02
<b>Câblerie</b>	Ce câble d'alimentation résiste au feu et non propagateur d'incendie	300m

	et de flamme certifier	
<b>Fiche male &amp; femelle</b>	Le choix des fiches selon le nombre de connexion entre les baraques et le nombre de conducteur par câble.	Selon les nombres des connexions
<b>Autres accessoires</b>	(Câble alimentation, support métallique, chemin de câble, boîte jonction...)  Tout le matériel nécessaire pour fixation et installation du système d'incendie à la charge du prestataire.	--

✓ **Document nécessaire :**

- ➔ Document qui prouve le service après-vente en Tunisie.
- ➔ Présentant du constructeur de la marque en Tunisie.
- ➔ Période Garantie 2ans au minimum.
- ➔ Certificat médical de la part médecin de travail de chaque technicien d'équipe d'installation.
- ➔ Chaque technicien doit être équipé des équipements de protection individuelle (EPI) lors de l'installation sur site.

**Tarif applicable dans le lieu d'installation :**

Tarif 1 : gouvernorat de sfax.

Tarif 2 : au site hors gouvernorat de Sfax.